


Zapojení rozvaděče RMS1.1, ŘADA 4.

Rozvaděč RMS1.1 řada 4.

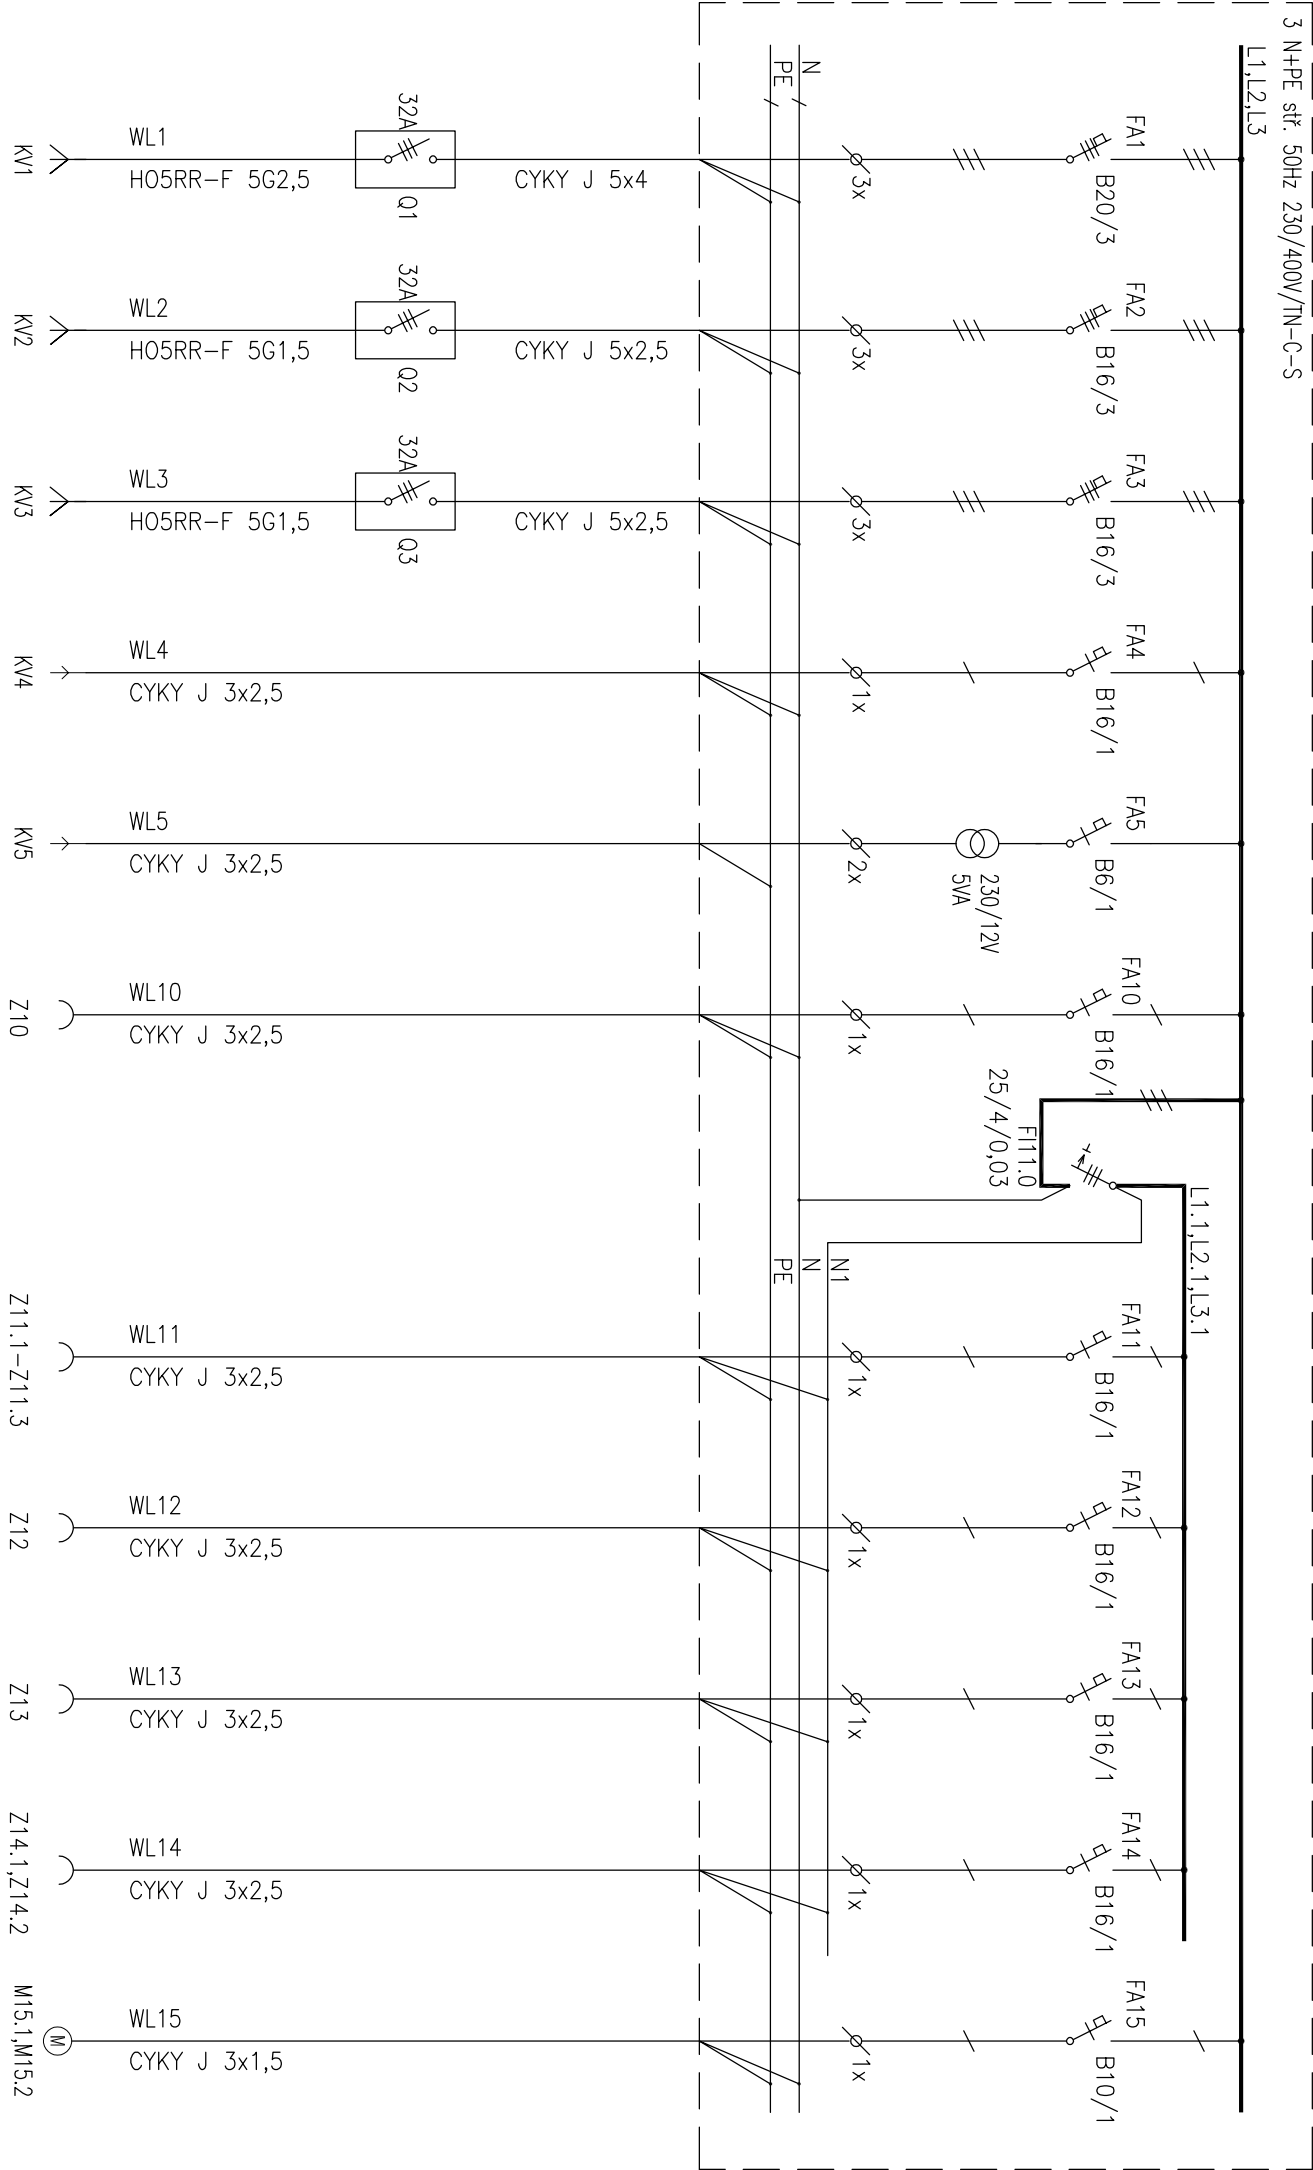

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ INSTALACE V ROZVADĚČI BUDE DOPLNĚNA O VÝVODY VIZ. ZAPOJENÍ.
- VŠE BUDE VE ČTVRTÉ ŘADĚ ROZVADĚČE.
- JISTIČE PRO DEMONTOVANÉ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY BUDOU PŘEZNÁČENY JAKO REZERVA.
- OBVOD STOP TLAČÍTKA BUDE ZRUŠEN.

Místnost	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna	výdejna
Název	myčka stol.nádobí	konvektomat	ohříváč čaje	výdejní vana	senzor. baterie	lednice	chránič zásuvky	zós. pracovní	z.změkčovač vody	z. ohřev talířů	výdejna,jídelna	zásuvky úklid	digestoře			
Příkon kW	9,9	5	6,18	3	0,01	0,3	0,01	2,0	0,1	2,7	2,0	2,0	0,3			
Poznámka						Z10		3xZ11	Z12	Z13	2xZ14		2xM15			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, ~50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTI):

-IZOLACÍ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTI):

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
- DOPLNĚNOU OCHRANOU:
- DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRANIČEM

<div>astation</div> <div>Hůrka 54, 530 02 Pardubice</div> <div>IC: 27542009, DIČ: CZ27542009</div>			projektovatel:		Mgr. Petr Šroll		vyraboval:		Mgr. Petr Šroll		kontroloval:		Ing. Helena Bydžovská		dokumentace:		DPS	
stavěbník: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany			zakázka: Sluneční dům Slatiňany, výdejna jídel.										číslo zakázky:		Z180119			
													datum:		01/2018			
													měřítko:		---			
													formát:		2x A4			
objekt: SO 01 - Výdejna													část:		č. přílohy:			
dlí: D.1.4 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoprůdé elektroinstalace													D		EL			
výkres: Zapojení rozvaděče RMS1.1, řada 4.													D		03			
č. výtisku:																		