


RTS(1)

3 NPE str. 50Hz 230/400V ln = 32A

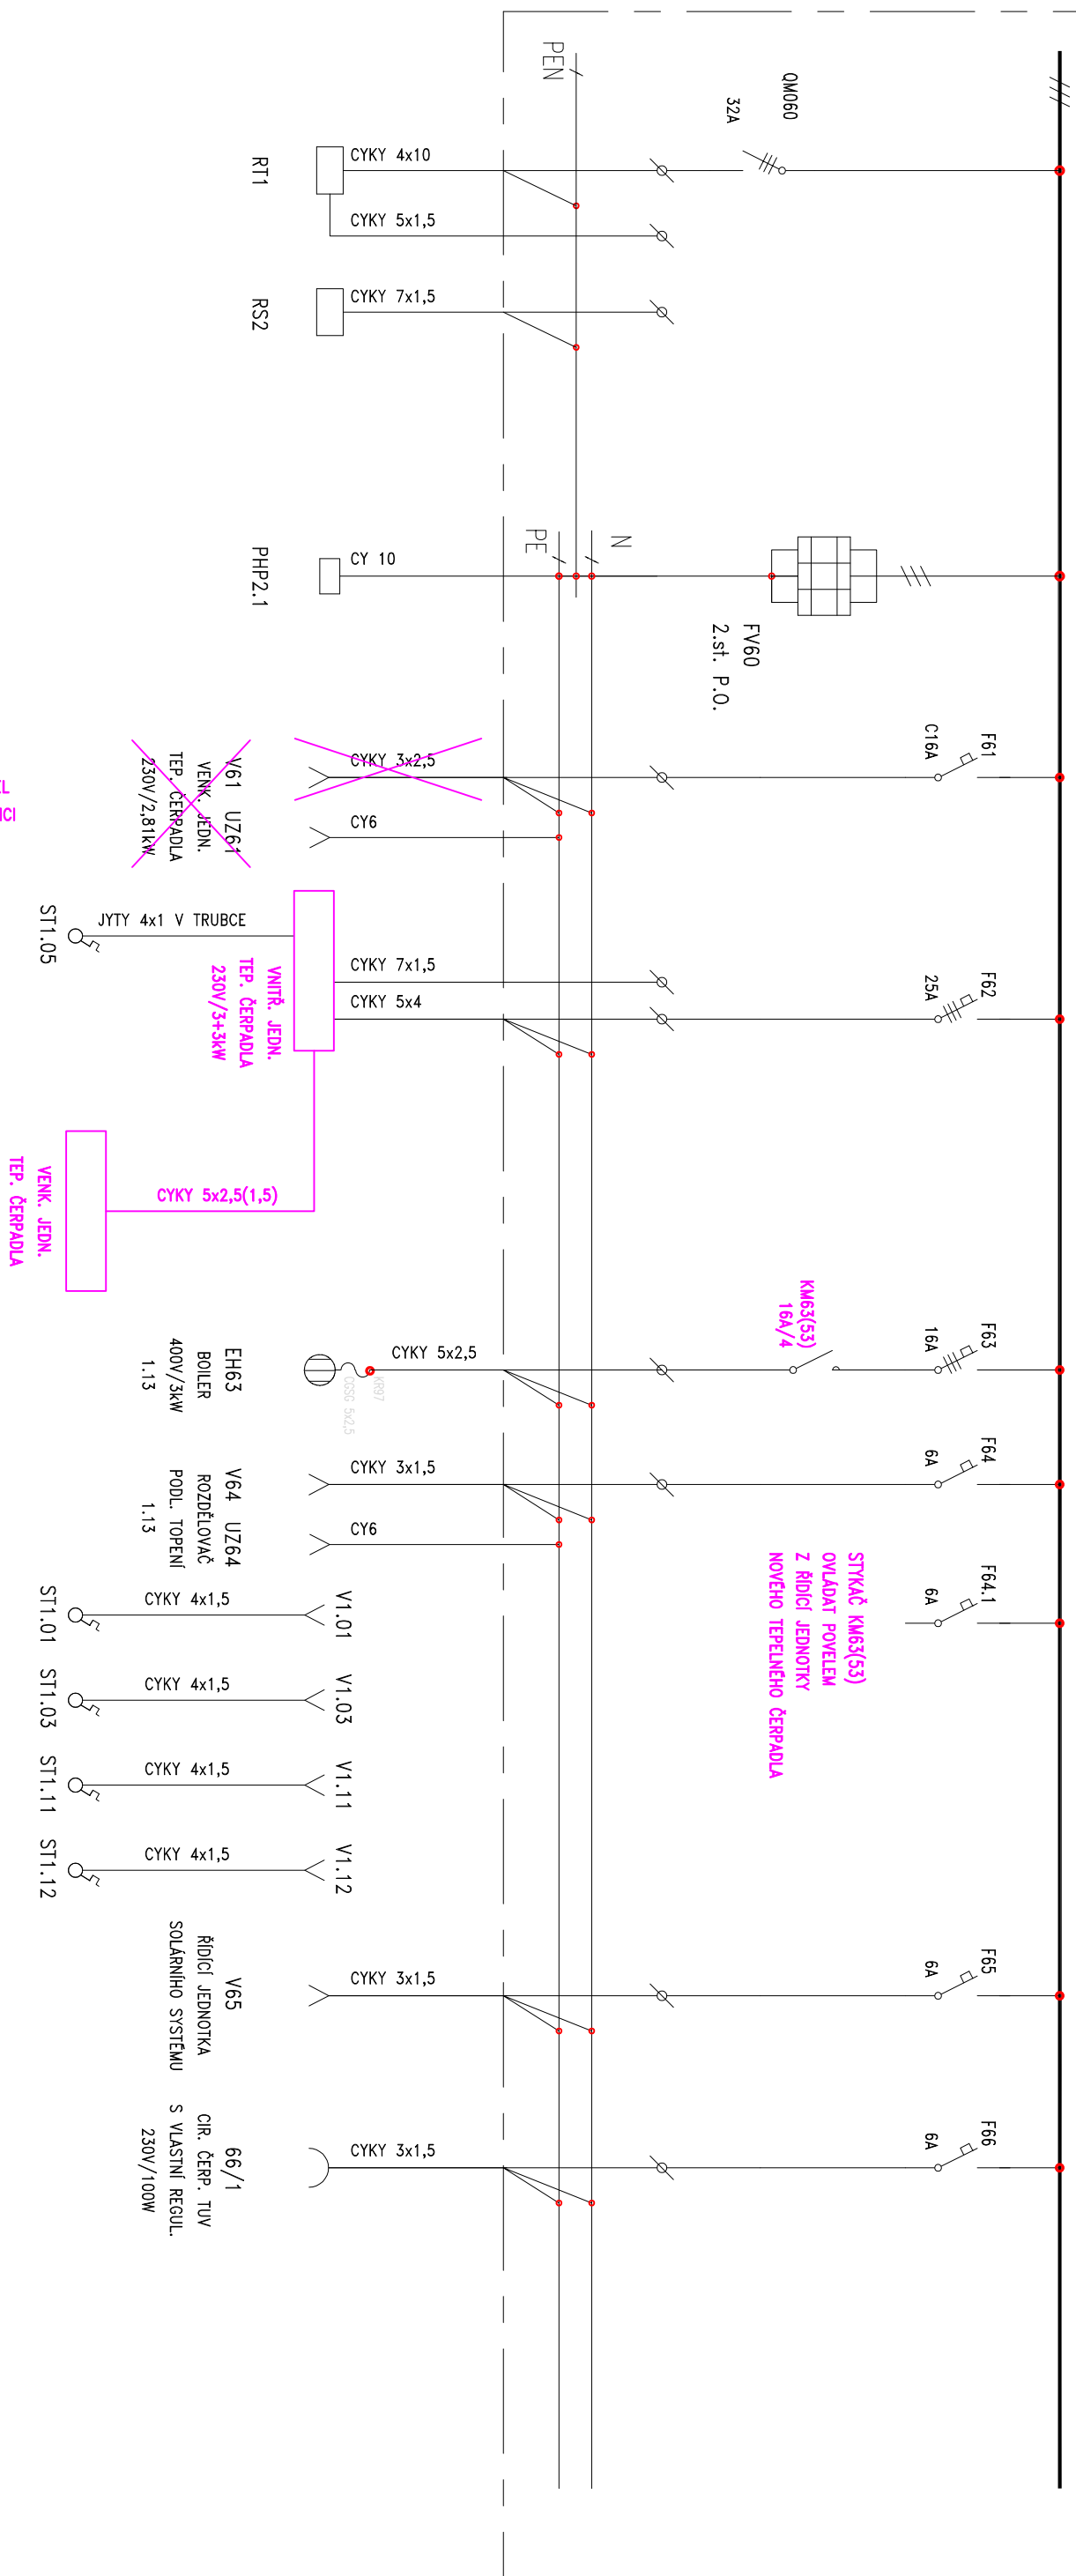

**POZNÁMKA :**  
PŘED ZAHÁJENÍM HRUBÉ MONTÁŽE  
BUDE UPŘESNĚNO, ZE KTERÉHO  
ROZVADĚČE (RS1/RT1) BUDE PŘIPOJEN BOILER

**ODPOJIT A KABEL  
UKONČIT V KRABICI**

ROZVÁDEČ RT2(1) – ÚPRAVA

# STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ – TAKTO BAREVNĚ OZNAČEN ROZSAH ÚPRAV

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>E-dir</div><div>5.i.f.o.</div><div>Košice čp.1 533 41 Lázne Bôndoneč IČ: 259 95 138 Tel: 604 571 477 www.edir.cz</div></div>	
Pavel Novák		Pavel Novák	Pavel Novák		
INVESTOR:		Domov sociálnich služieb Slatňany, Kľašterní 795, 538 21 Slatňany			
MÍSTO STAVBY:					
INSTALACE NOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DVOUBYTOVÝ DŮM TYP I					
F.1.4.4 ELEKTROINSTALACE		FORMÁT		2x A4	Č. KOPIE
		DATUM		03.2023	
		ÚČEL		DPS	
		MĚŘÍTKO			
		Č. ZAKAZKY		-	
ZMĚNA					
ČÁST PD		ČÍSLO VÝKRESU			
F.1.4.4		03			